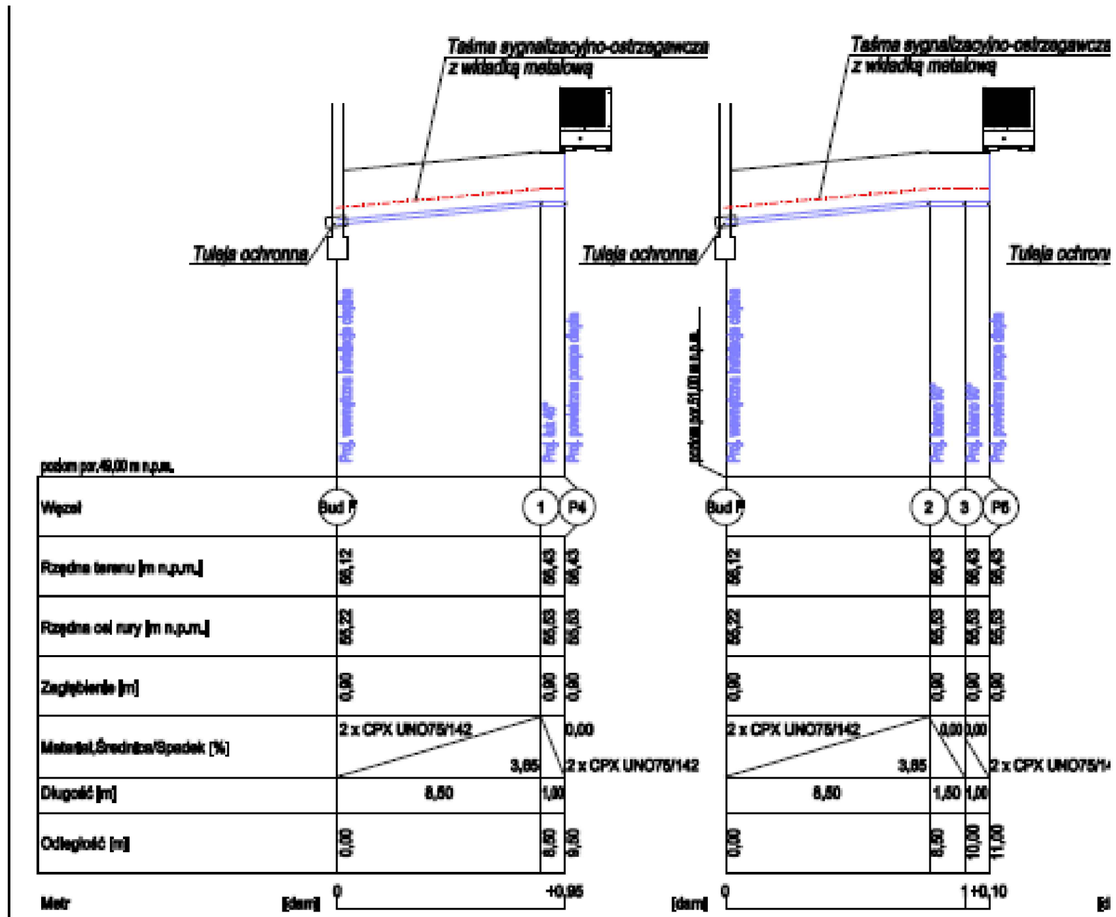

UWAGA!
DOBÓR ŚREDNIC INSTALACJI CO ZOSTAŁ DOKONANY DLA PARAMETRÓW 55/45C I RÓŻNICY TEMPERATUR MIĘDZY ZASILANIEM I POWROTEM $\Delta T=10C$,

INWESTOR

GMINA TOPÓLKA
TOPÓLKA 22, 87-875 TOPÓLKA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Krzysztof Sikorski KUP/0073/POWS/07	
mgr inż. Alicja Dembowska UA-V-7342-5/6/98 Wk	

PROJEKT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PANIEWIE
PANIEWO 18, 87-875 TOPÓLKA
DZ. NR 139/2 OBRĘB 0015 PANIEWO

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

INSTALACJA CO
PRZYŁĄCZA CIEPLNE

DATA WYDANIA	14.09.2020 ROK

NR RYSUNKU

P C . 0 7

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

SKALA 1:100